


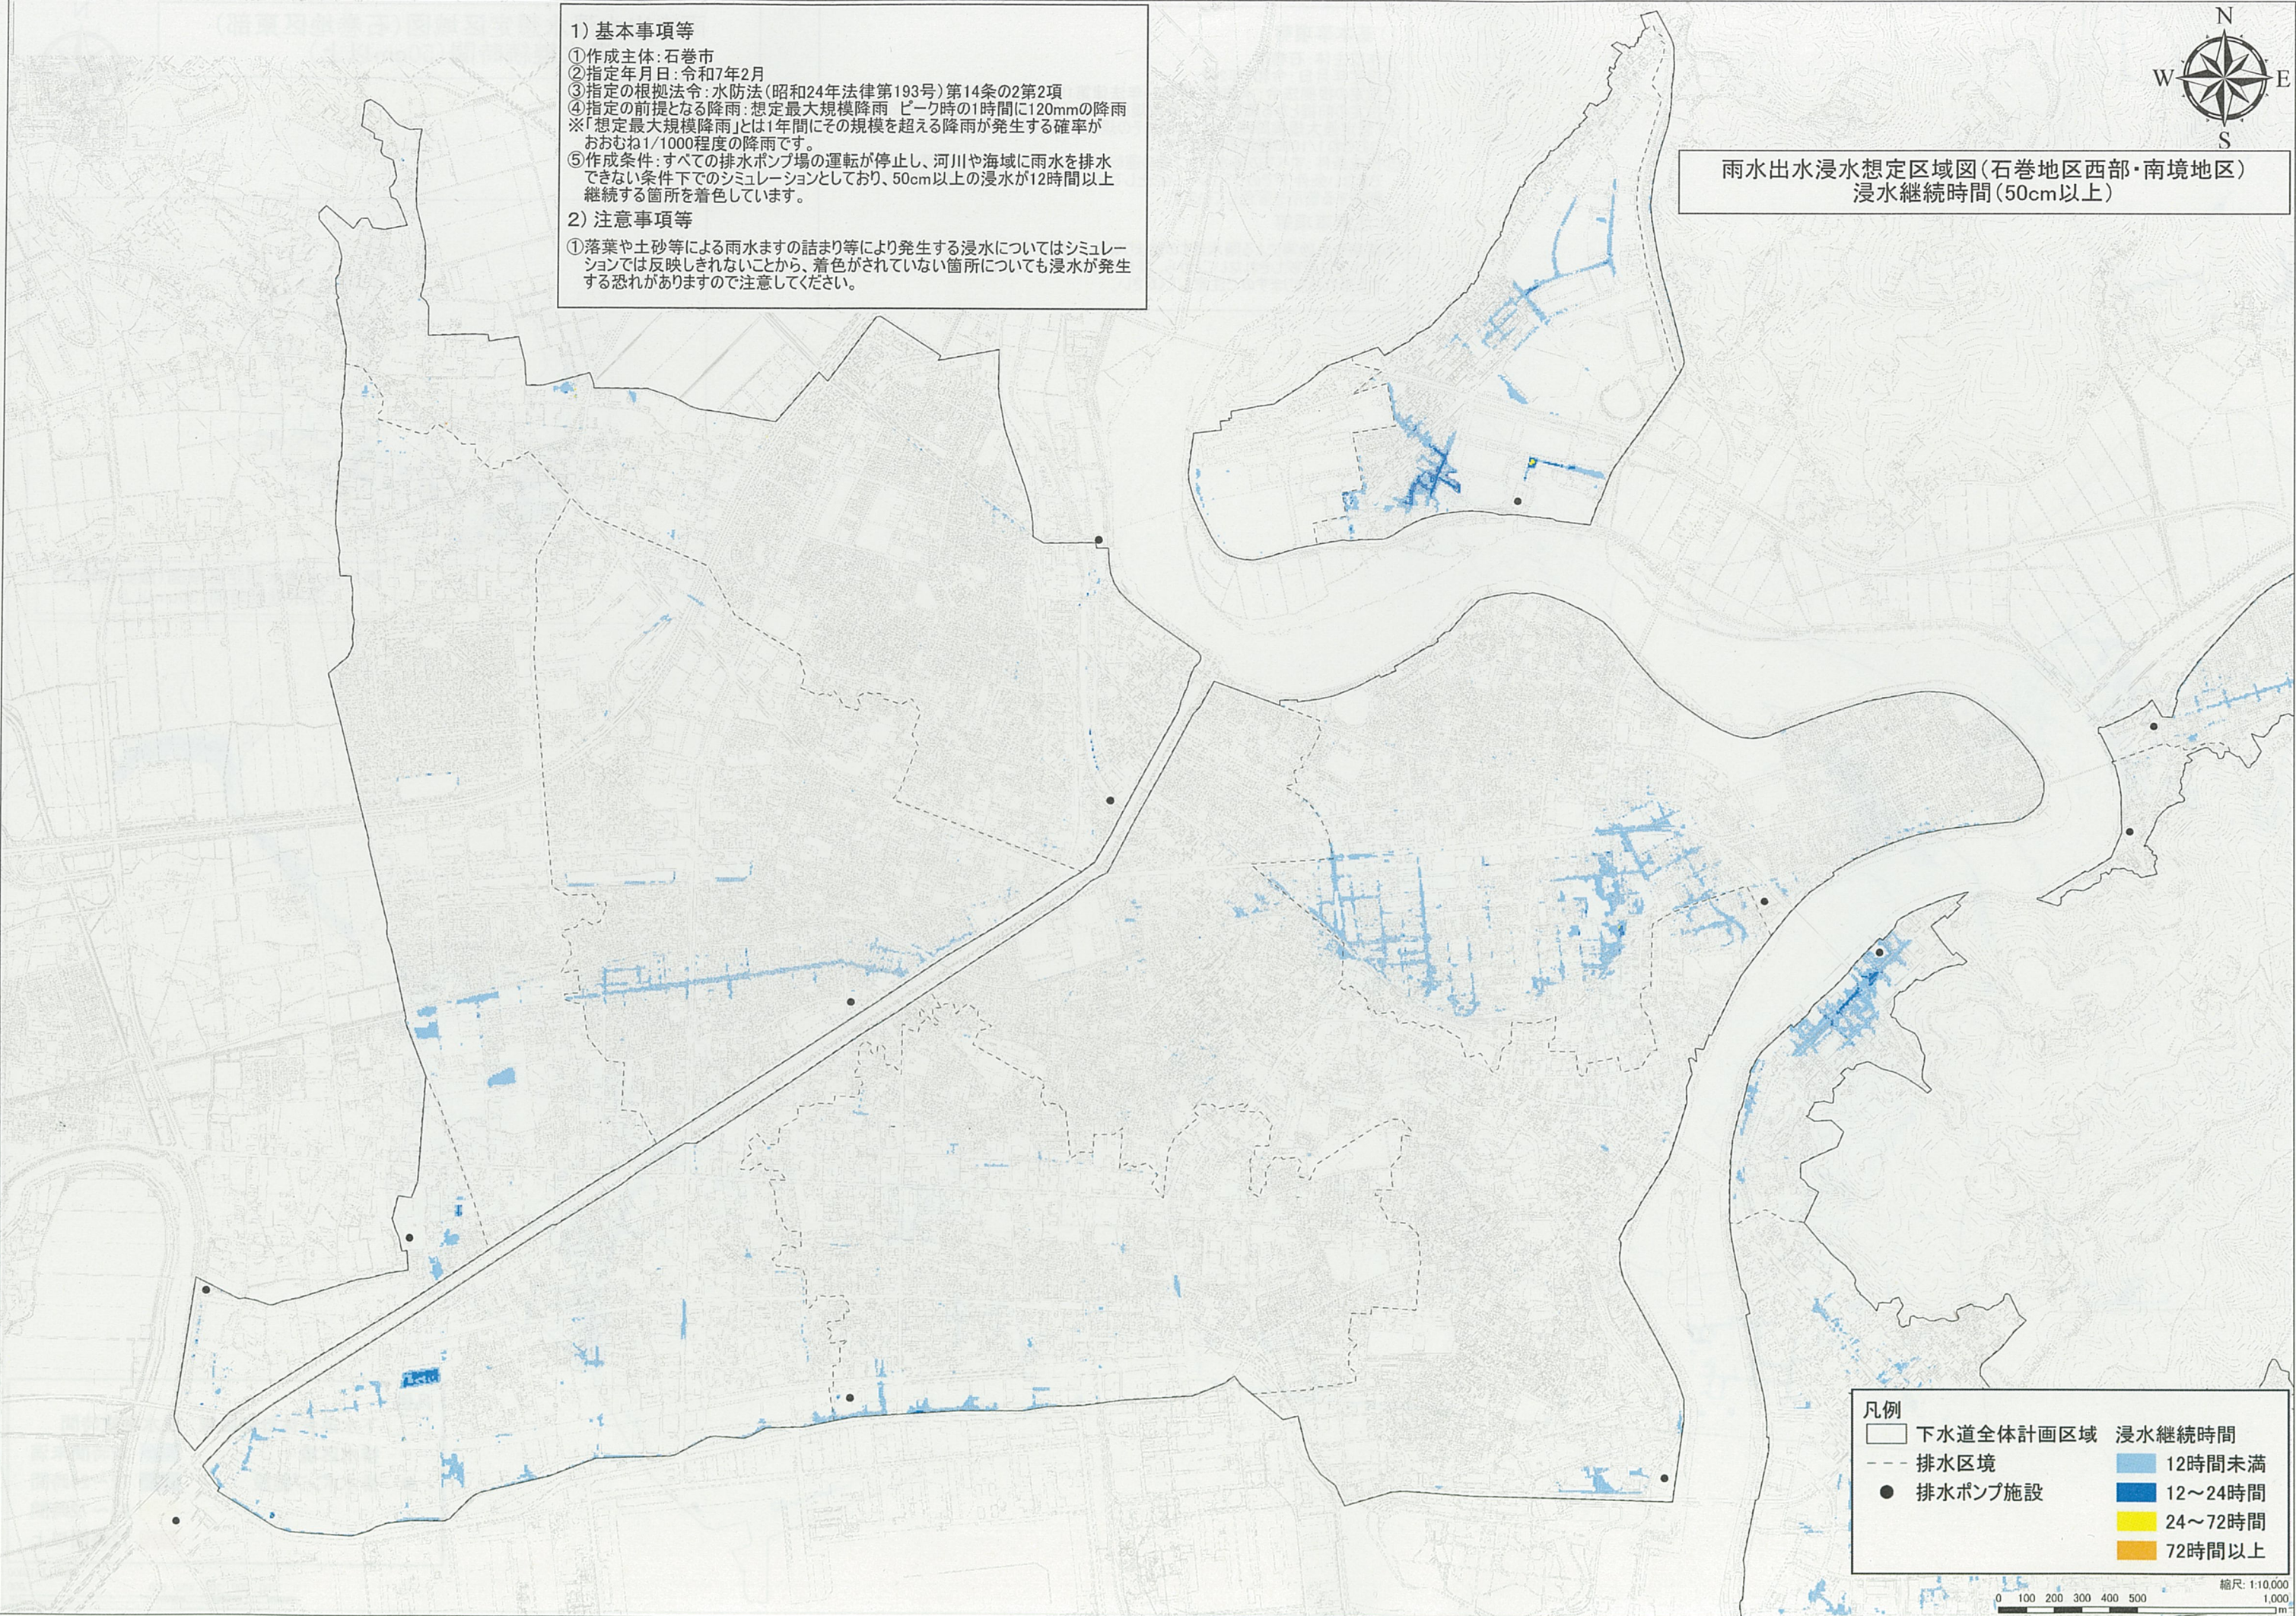


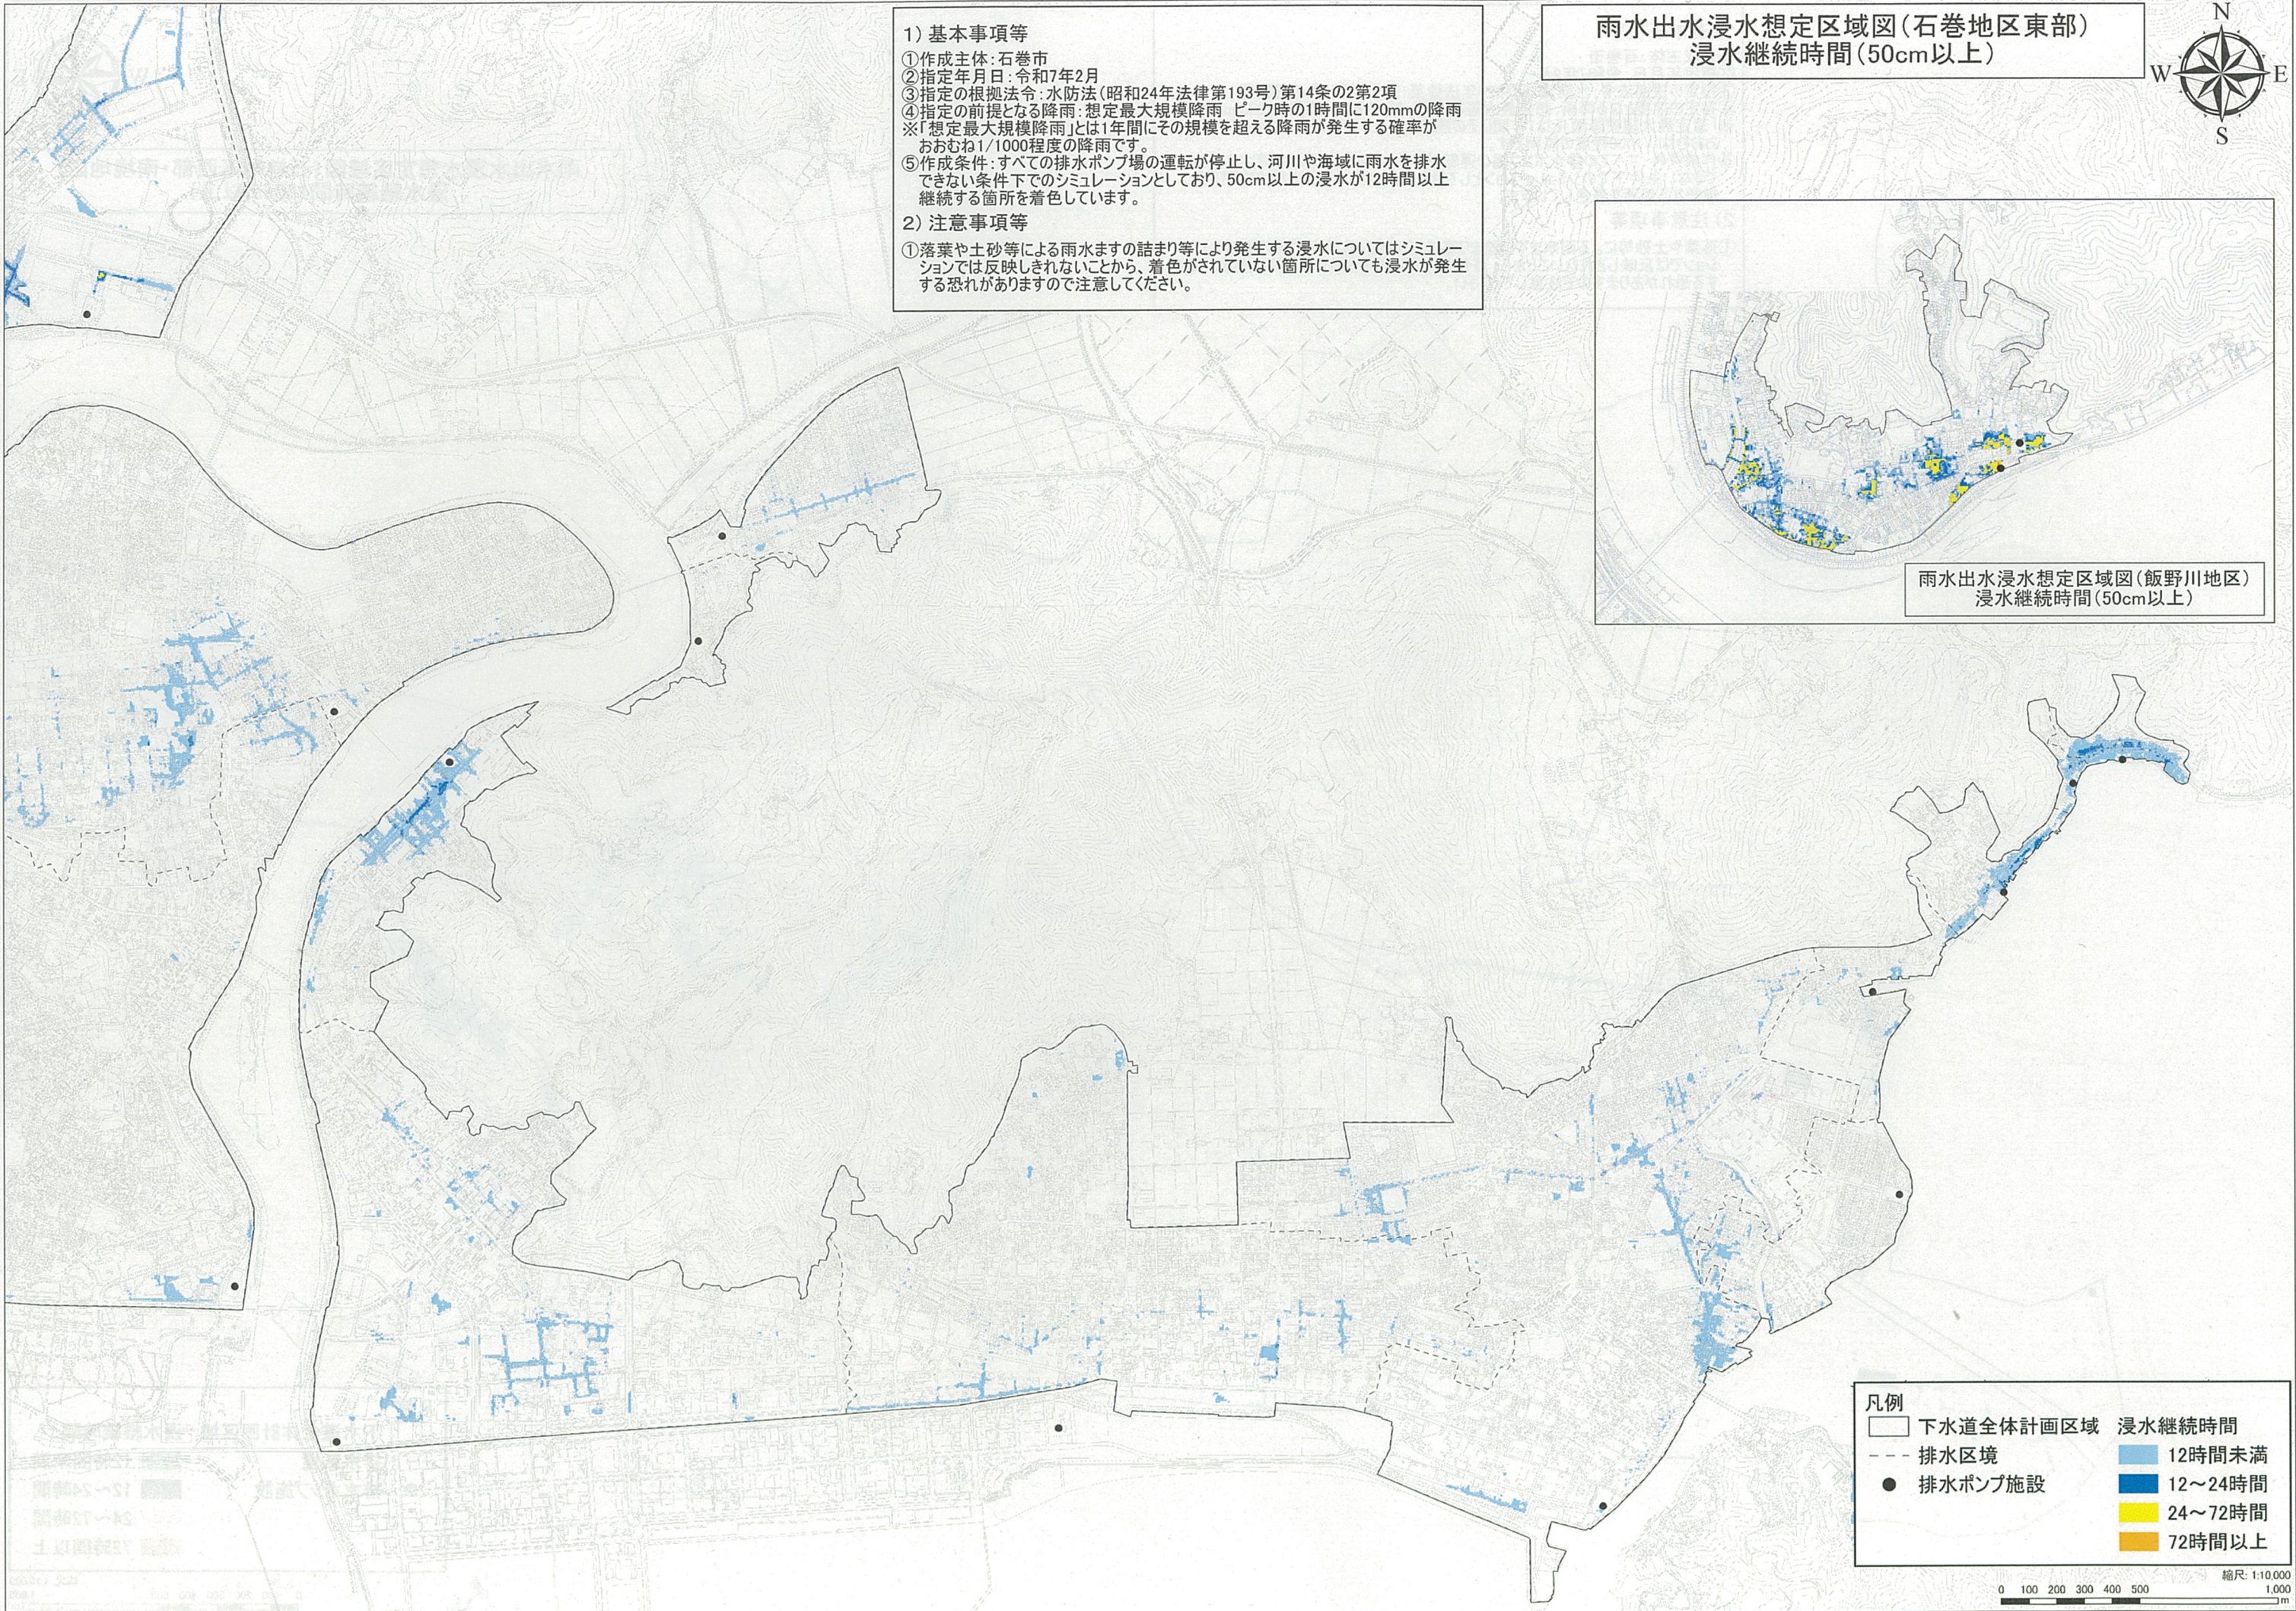

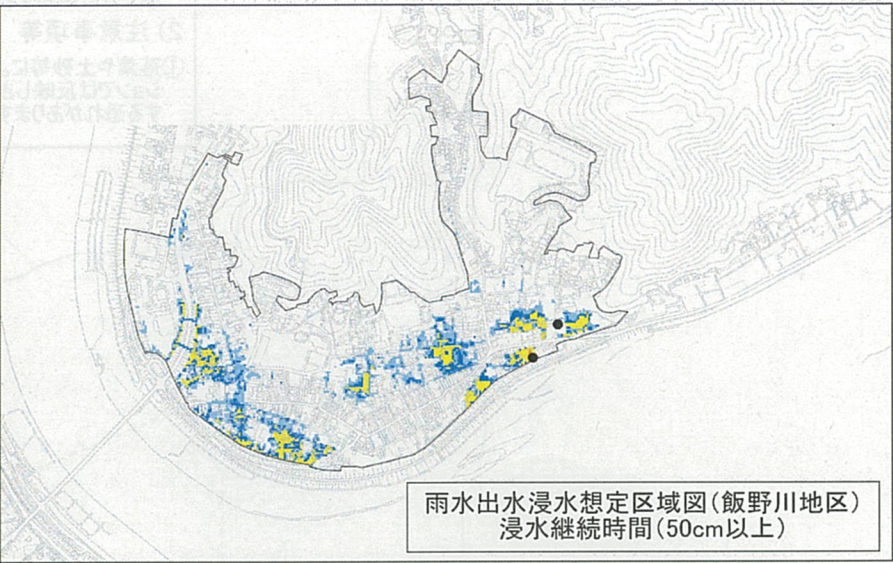

- 1) 基本事項等
- ①作成主体: 石巻市
 - ②指定年月日: 令和7年2月
 - ③指定の根拠法令: 水防法(昭和24年法律第193号)第14条の2第2項
 - ④指定の前提となる降雨: 想定最大規模降雨 ピーク時の1時間に120mmの降雨
※「想定最大規模降雨」とは1年間にその規模を超える降雨が発生する確率がおおむね1/1000程度の降雨です。
 - ⑤作成条件: すべての排水ポンプ場の運転が停止し、河川や海域に雨水を排水できない条件下でのシミュレーションとしており、50cm以上の浸水が12時間以上継続する箇所を着色しています。
- 2) 注意事項等
- ①落葉や土砂等による雨水ますの詰まり等により発生する浸水についてはシミュレーションでは反映しきれないことから、着色がされていない箇所についても浸水が発生する恐れがありますので注意してください。

雨水出水浸水想定区域図(石巻地区東部)
浸水継続時間(50cm以上)



雨水出水浸水想定区域図(飯野川地区)
浸水継続時間(50cm以上)

凡例	
下水道全体計画区域	浸水継続時間
排水区境	12時間未満
排水ポンプ施設	12~24時間
	24~72時間
	72時間以上

縮尺: 1:10,000
0 100 200 300 400 500 1,000 m